



РШ ОТ СГЛОВЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ

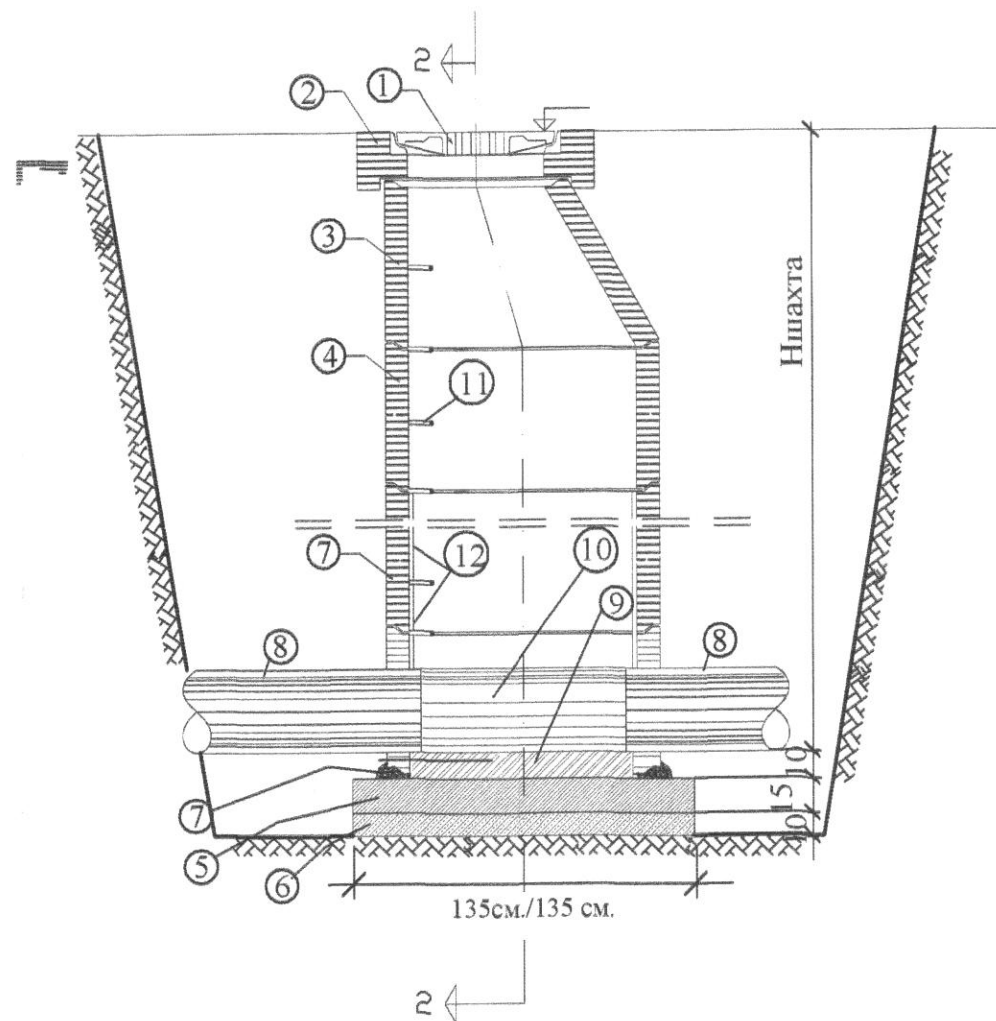

РАЗРЕЗ "1-1"

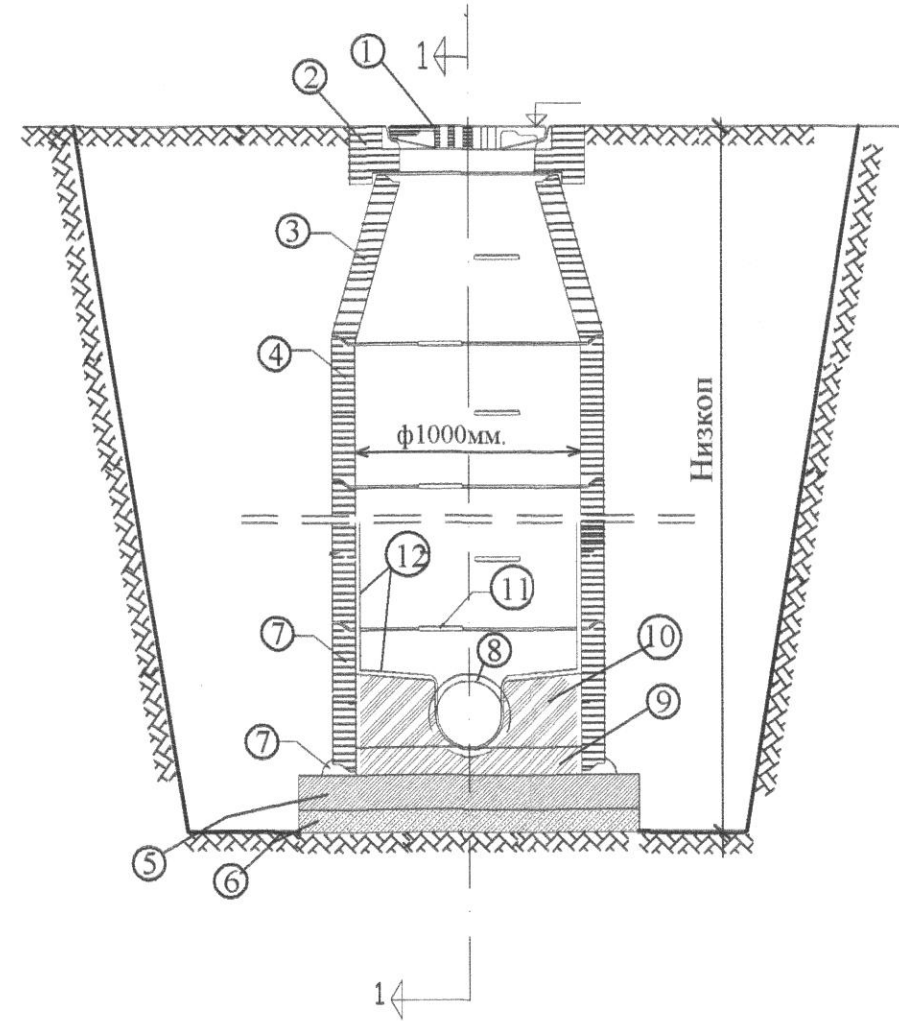

РАЗРЕЗ "2-2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РШ

	Нш. м.	Низк. м.	стоманобет. пръстени, бр.			
			Φ1000 H=100см.	Φ1000 H=50см.	Φ1000 H=30см.	Φ1000/600 H=60см.
РШ 1	2,08	2,43	1	1	-	1
РШ 2	2,73	3,08	2	-	-	1
РШ 3	3,13	3,48	2	-	1	1
РШ 4	3,02	3,37	2	-	1	1

"СТРОЙ - АРТ" ООД
Оценки проекта: *Х. Кортис*
Управител: *Х. Кортис*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
ОГРАНИЧЕНА
ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 04138
инж. ДИМОВ
ТРИФУНОВ ДИМОВ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
ОГРАНИЧЕНА
ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03185
инж. ПЕТЪР
ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
Секция: ВС
Части на проекта:
по удостоверение
за ОПП
Тодик
Закли с удостоверение за ОПП за годината

ЛЕГЕНДА:

1. Чюгунен капак с гривна С400
2. Монолитен бетон пръстен В20 с променлива височина
3. Редукционен стоманобетонен пръстен $\Phi 1000/\Phi 600, H=60\text{cm}$.
4. Прав стоманобетонен пръстен $\Phi 1000, H=100; 50; 30\text{cm}$.
5. Основа бетон В20, $d = 15\text{cm}$.
6. Подложен бетон В15, $d=10\text{cm}$.
7. Циментов разтвор 1:2
8. PVC-U $\Phi 315\text{mm}$.
9. Замонолитващ филцов бетон В20, $d=10\text{cm}$.
10. Стени кюне бетон В20
11. Стом.стъпала $\Phi 20\text{mm}$. грундиран и боядисани
11. Водоплътна циментова замазка 1:2=1,5 cm.

3/5

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА СИТОВО	
ОБЕКТ:	„Канал за отпадни води – сградно канализационно отклонение“	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:	от УПИ I - 544 в кв.37/ ПИН№66665.501.544/ през ПИ №66665.501.1148/ ул. "Добруджа"/, през ПИ №1137/ ул. "Васил Левски" до съществуваща канализационна шахта	
ЧЕРТЕЖ:	ДЕТАЙЛ НА РЕВИЗИОННА ШАХТА ОТ СГЛОВЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ	
ЧАСТ:	ВиК	ФАЗА: ТП
Проектант:	инж.Д. Димов	Масаб:
Проектант:	инж.П. Михайлов	лист:
Дата:	м.02.2018 год.	вс. листа: